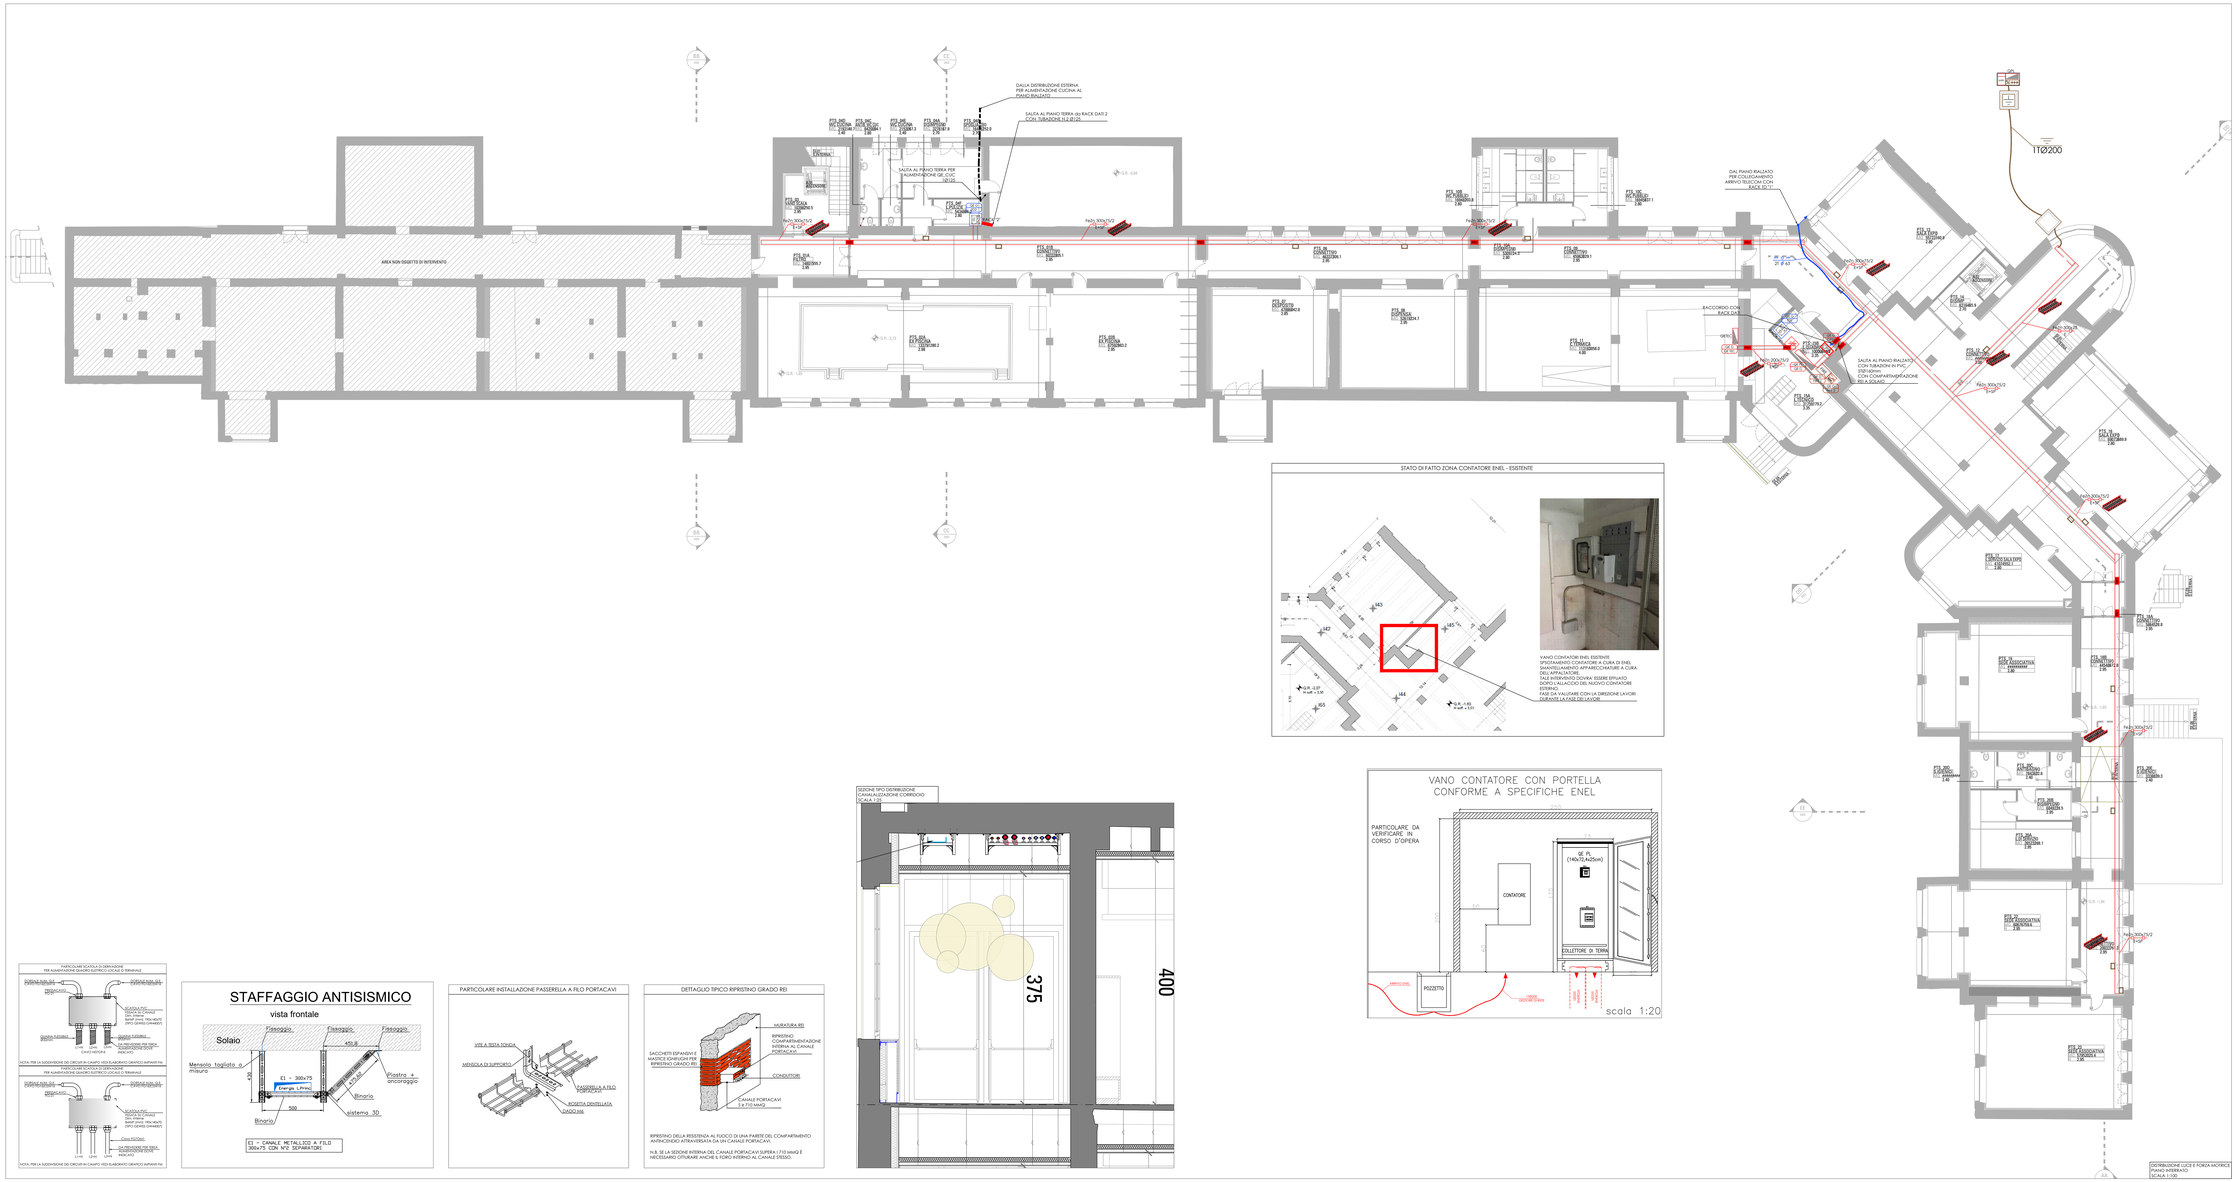

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
QG	Quadro elettrico simbolo generico
	Rifasamento automatico - 480KVAR
	Contatore di energia
	Tubazione in polietilene a doppia parete (interno liscio-esterno corrugato) stonea per posa interrata di tipo 450 o 750 conforme alla norma CEI 23-46
	Tubazione per posa incassata
	Conduttura montante - discendente
	Passerella asolata portacavi in lamiera zincata per circuito energia/speciali con setto separatore Distribuzione a vista
	Passerella portacavi in filo di sirfe per circuito energia/speciali con setto separatore Distribuzione sopra controsoffitto ispezionabile
	Cassetta di derivazione da esterno o parete/soffitto (per dimensioni vedere le indicazioni in planta)
	Pozzetto in cls delle misure 50x50x50 cm senza fondo completo di chiusino in ghisa e con dispersore a croce e accorsi zincato a corda dim. minime 50x50x8mm lunghezza 2m completo di morsetto per collegamento al dispersore esistente
	Pozzetto in cls dimensioni 400x400x600mm per polifore interrate
N.EARTH	Collettore di terra generale
	Ripristino attraversamento parete area compartimentata con fuoriuscita di sacchetti REI
	Armadio concentratore fonia-dati
	Passerella in filo di rete con copercino distanziato dal pavimento con opportuni supporti
	Conduttura montante - discendente
	Inverter CEI 0-21
ATTENZIONE Rischio folgorazione	Segnaletica di sicurezza stradigrafata ogni 5m su tutto il percorso dei cavi CC e CA

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

N.	Descrizione	Data

STATO DI FATTO ZONA CONTATORE ENEL - ESISTENTE

VANO CONTATORI ENEL ESISTENTE
SPOSTAMENTO CONTATORE A CURA DI ENEL
SPOSTAMENTO CAVI APPARECCHIATURE A CURA DELL'APPALTATORE
TALE INTERVENTO DOVRA' ESSERE EFFUATO PRIMA DELL'ALLACCIO DEL NUOVO CONTATORE ESTERNO
FASE DA VALUTARE CON LA DIREZIONE LAVORI DURANTE LA FASE DEI LAVORI

VANO CONTATORE CON PORTELLA CONFORME A SPECIFICHE ENEL

SEZIONE TIPO DISTRIBUZIONE PER ALIMENTAZIONE CONTATORE CORRIDOIO SCALA 1:20

PARTICOLARE SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALIMENTAZIONE SEGNALI ELETTRICI CUCINA E TERRAZZA

PARTICOLARE SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ALIMENTAZIONE SEGNALI ELETTRICI CUCINA AL PIANO RIALZATO

STAFFAGGIO ANTISISMICO

vista frontale

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PASSERELLA A FILO PORTACAVI

DETTAGLIO TIPICO RIPRISTINO GRADO REI

RIPRISTINO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI UNA PARETE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO ATTRAVERSATA DA UN CANALE PORTACAVI.

N.B. SE LA SEZIONE INTERNA DEL CANALE PORTACAVI SUPERA I 170 MM/2 È NECESSARIO OTTURARE ANCHE IL FORO INTERNO AL CANALE STESSO.

Comune di Belluno

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA GABELLI

Progetto Esecutivo

Committente
Comune di Belluno

Raggruppamento temporaneo progettisti

Progettazione architettonica e coordinamento
Mario Cucinella Architects Srl
via F. Flora, 6 40129 Bologna Italia
T. +39 051 631 3361 F. +39 051 631 3276
mca@mcarchitects.it
www.mcarchitects.it
Certif. UNI EN ISO 9001:2008 n°9190.

Progettazione paesaggistica
Arch. Marco Sarbella
Arch. Rossana Atena
via Scalfaro 3/5
Roma
Tel +39 3395791017
info@atenastudio.it

Progettazione strutture e sicurezza
Ing. Marco Redolfi
via Carrera 6
Belluno
Tel +39 0437290535
m.redolfi@redolfiingegneria.it

Progettazione impiantistica
STIEM ENGINEERING Soc. Coop. a R.L.
via Giuseppe Brini 45/C
Bologna
Tel +39 0511998170
info@stiem-engineering.it

Titolo tavola

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE PIANTA PIANO INTERRATO

Codice consegna		Dis.	Contr.	Appr.
SGB_E_IE_PT-1_6301		PS	PS	MC
Data	Scala	Tipo	Rev.	N. tavola
27/07/2018	1:100	IE	00	6301